



PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA – PAE.

Barragem da UHE Ibitinga

Rio Tietê

Ibitinga – SP

Empresa proprietária:



Órgão Fiscalizador:



Bauru, 1º de março de 2024

Este documento é somente para uso oficial, não para distribuição.



Controle das Revisões			
Revisão	Data	Tópico	Descrição
Inicial	22/11/2017		Versão inicial
1	09/04/2019	2	Inclusão do capítulo 2 - Identificação do Empreendedor e Responsáveis técnicos.
1	09/04/2019	11	Anexo 11.2 - Atualização da lista de contatos externos
2	13/12/2019	1.1	Retificado número da Lei 12.334/2010;
2	13/12/2019	1.3	Incluída largura da crista
2	13/12/2019	3.1	Incluída menção ao SOSEm
2	13/12/2019	6.2	Incluído texto sobre ZAS
2	13/12/2019	7.4	Incluído parágrafo sobre comunicação de alteração no comando do COMDEC
2	13/12/2019	11.1	Retificado nome da Agência Nacional de Águas
2	13/12/2019	11.2	Atualizados contatos dos COMDECs
2	13/12/2019	11.3	Incluída largura da crista
2	13/12/2019	11.7	Incluído registro
3	10/12/2020	11.2	Atualizados contatos dos COMDECs
4	20/08/2021	Todos	Novo logotipo da marca AES Brasil
4	20/08/2021	2	Alteração na presidência da empresa, passando de Italo Tadeu Carvalho Freitas Filho (diretor-presidente) para Clarissa Della Nina Sadock Accorsi (presidente)
4	20/08/2021	11.2	Atualizada lista de contatos
4	20/08/2021	11.4; 11.5	Formulários com novo logotipo da marca AES Brasil
4	20/08/2021	11.6; 11.2	Incluída concessionária de rodovia Entrevias (SP-330)
5	30/12/2022	Todos	Alteração do nome AES Tietê Energia para AES Brasil Operações
5	30/12/2022	2 e 7.2	Alteração do diretor de operações e coordenador do PAE, passando de Anderson de Oliveira para Sérgio Luiz da Silva
5	30/12/2022	11.2	Atualizada lista de contatos
5	30/12/2022	11.3	Atualizada ficha técnica
5	30/12/2022	11.12	Criado item 11.12 Unidades hospitalares e órgãos de segurança
5	30/12/2022	11.7	Incluído mais um registro
5	30/12/2022	6.2	Descrição da zona de segurança secundária
5	30/12/2022	11.10	Incluída observação de pontos não atingidos
6	01/03/2024	1.1, 3.1	Inclusão da Lei Federal 14.066/2020 e Resolução Normativa ANEEL 1.064/2023
6	01/03/2024	2	Alteração de Clarissa Della Nina Sadock Accorsi (presidente) para Rogério Pereira Jorge (presidente). Alteração de Antônio Carlos Garcia (Gerente de Ativos de Reservatório) para Wagner Pernias Lopes (Gerente de Meio Ambiente e Infraestruturas). Alteração de Wagner Pernias Lopes (responsável técnico) para Ricardo Ramiro Ferreira (responsável técnico).
6	01/03/2024	6.2	Alteração da figura 4 para refletir novo mapa e harmonização do texto mudando "azul-clara" para "vermelha".
6	01/03/2024	7.1	Incluídas responsabilidades do empreendedor na ZAS: simulados, cadastro, sinalização e alerta.
6	01/03/2024	8.1	Descritos os novos estudos de ruptura e os sete tipos de mapas gerados.
6	01/03/2024	9	Incluídas responsabilidades do empreendedor realizar treinamento externo na ZAS.
6	01/03/2024	11.2	Atualizada a lista de contatos.
6	01/03/2024	11.6	Incluídos os municípios de José Bonifácio, Nova Aliança e Urupês na lista de distribuição conforme novo estudo de ruptura.
6	01/03/2024	11.7	Incluído registro do Workshop de 27/07/2023.
6	01/03/2024	11.8	Substituição da figura de articulação dos Mapas, conforme novo estudo de ruptura e revisão dos Mapas.
6	01/03/2024	11.9	Substituição da tabela de municípios versus articulação dos Mapas, conforme novo estudo de ruptura e revisão dos Mapas.
6	01/03/2024	11, 11.10	Suprimido o item 11.10 "Lista de pontos de controle" devido à elaboração do Mapa de Tempos de Chegada.
6	01/03/2024	11.11 - 11.10	O item 11.11 passou a ser numerado 11.10. O nome foi alterado de "Mapas de inundação" para "Mapas", foram listados os sete tipos de mapas gerados. Inserida figura da estrutura de pastas.
6	01/03/2024	11.12 - 11.11	Atualizada a lista. O item 11.12 passou a ser numerado 11.11.

ÍNDICE

1	Informações Gerais da Barragem	4
1.1	APRESENTAÇÃO	4
1.2	OBJETIVO DO PAE	4
1.3	DESCRIÇÃO DA BARRAGEM, LOCALIZAÇÃO E ACESSO.....	5
2	Identificação do Empreendedor e Responsáveis.....	7
3	Identificação e análise das possíveis situações de emergência	8
3.1	NÍVEL DE RESPOSTA	8
4	Procedimentos de identificação de mau funcionamento ou condições potenciais de ruptura.....	9
5	Procedimentos preventivos e corretivos a serem adotados em situações de emergência	10
6	Procedimentos de notificação e alerta no Nível de Resposta Emergência....	11
6.1	FLUXOGRAMA DE NOTIFICAÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	11
6.2	DESCRIÇÃO DA ZONA DE AUTOSSALVAMENTO (ZAS)	12
7	Responsabilidades gerais no PAE.....	13
7.1	EMPREENDEDOR	13
7.2	COORDENADOR DO PAE.....	13
7.3	ORGANIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA	14
7.4	SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL E DEMAIS AUTORIDADES	15
8	Mapas de inundação	16
8.1	SÍNTESE DOS ESTUDOS DE RUPTURA E MAPA DE INUNDAÇÃO	16
9	Divulgação, treinamento e atualização do PAE	17
10	Encerramento das operações	17
11	Anexos	18
11.1	GLOSSÁRIO.....	19
11.2	LISTA DE CONTATOS PARA NOTIFICAÇÃO DO PAE	20
11.3	FICHA TÉCNICA DA BARRAGEM.....	21
11.4	FORMULÁRIO DE “DECLARAÇÃO DE INÍCIO DE EMERGÊNCIA”.....	23
11.5	FORMULÁRIO DE “DECLARAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE EMERGÊNCIA”	24
11.6	CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO.....	25
11.7	REGISTRO DOS TREINAMENTOS E SIMULADOS	26
11.8	ARTICULAÇÃO DOS MAPAS	27
11.9	LISTA DE MAPAS POR MUNICÍPIO	29
11.10	MAPAS	32
11.11	UNIDADES HOSPITALARES E ÓRGÃOS DE SEGURANÇA	33

1 INFORMAÇÕES GERAIS DA BARRAGEM

1.1 Apresentação

As barragens das usinas hidrelétricas operadas pela AES Brasil Operações foram projetadas e construídas dentro dos mais rigorosos padrões de engenharia, contam com um programa de manutenção e monitoramento sistemático. Portanto constituem-se em estruturas extremamente seguras.

O Plano de Ação de Emergência (PAE) foi instituído pelas Leis Federais 12.334/2010 e 14.066/2020 e regulamentado pela Resoluções Normativas ANEEL 696/2015 e 1.064/2023. Trata-se de um documento formal que auxilia a Defesa Civil na elaboração de planos de contingência para regiões situadas à jusante de barragens, considerando cenários de riscos pré-definidos.

Este documento foi estruturado com referência no guia “Orientações para elaboração de plano de ação de emergência (PAE) das barragens de usinas hidrelétricas” elaborado pela ABRAGE (Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica) versão out/2017.

1.2 Objetivo do PAE

O PAE tem por finalidade evitar a perda de vidas humanas e minimizar danos materiais decorrentes de cenários de ruptura de barragens.

O plano estabelece de forma clara e objetiva as atribuições e responsabilidades dos envolvidos, além de fornecer elementos fundamentais para elaboração dos planos de contingência dos municípios, de responsabilidade dos órgãos de defesa civil.

Tendo em vista a comunicação para situações de emergência de modo claro e eficiente com os órgãos de proteção e defesa civil, a AES Brasil Operações disponibiliza um número telefônico exclusivo para estas situações, com funcionamento 24 horas e todos os dias do ano: **0800 704 0589**.

Demais solicitações podem ser encaminhadas para o endereço eletrônico barragens@aes.com

1.3 Descrição da barragem, localização e acesso.

A UHE Ibitinga localiza-se no rio Tietê, nos municípios de Ibitinga (SP) e Iacanga (SP), distante cerca de 380 km da cidade de São Paulo. À jusante encontram-se as UHE's Promissão e Nova Avanhandava, também sob concessão da AES Brasil Operações.

A localização da barragem é apresentada na figura 1. As principais características técnicas da barragem encontram-se sintetizadas na tabela 1.



Figura 1 – Localização da UHE Ibitinga.

Tabela 1 – Características Técnicas da Barragem.

Barragem da UHE Ibitinga	
Curso d'água:	Rio Tietê
Bacia e sub-bacia:	Paraná (6) / Tietê (62)
Município (margem direita):	Ibitinga
Município (margem esquerda):	Iacanga
Latitude:	21° 45'27,65" S
Longitude:	48° 59'30,28" O
Barragem à montante:	UHE Bariri
Barragem à jusante:	UHE Promissão
Tipo:	Mista
Material Construtivo:	Concreto e Terra
Comprimento (metros):	1519,75
Altura do maciço (metros):	47,00
Largura da crista (metros):	10,00
Tipo do órgão de descarga:	Vertedouro de superfície
Tipo de Comporta:	Plana

Na figura 2 é apresentada uma foto da barragem e a localização das suas principais estruturas.



Figura 2 – Localização da UHE Ibitinga.

2 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E RESPONSÁVEIS.

UHE Ibitinga
AES Brasil Operações SA.
CNPJ 04.128.563/0001-10

Responsáveis Legais:

Rogério Pereira Jorge
Presidente
rogerio.jorge@aes.com - (14) 3103-3400

Sérgio Luiz da Silva
Diretor de Operações da Geração
sergio.silva@aes.com - (14) 3103-3400

Wagner Pernias Lopes
Gerente de Gestão de Meio Ambiente e Infraestrutura
wagner.lopes@aes.com - (14) 3031-3408

Responsáveis Técnicos:

Ricardo Ramiro Ferreira
Engenheiro Civil - CREA 5062823129
ricardo.rferreira@aes.com - (14) 3031-3462

Daniel Iozzi Sperandelli
Engenheiro Hídrico - CREA:5063330858
daniel.sperandelli@aes.com - (14) 3103-3437

3 IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS POSSÍVEIS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA

3.1 Nível de resposta

De acordo com o art.13 da Resolução Normativa 1.064/2023 da ANEEL, o PAE tem como objetivo contemplar as ações a serem executadas no cenário de emergência (Nível 3 – Vermelho). Os níveis de resposta de 0 a 2 estão contemplados em procedimento interno da empresa, denominado SOSEm (Sistema de Operação em Situação de Emergência), objetivando evitar a progressão ao nível de resposta 3, conforme Tabela 2.

Vale ressaltar que a AES Brasil Operações alertará as entidades externas na ocorrência do “Nível de Resposta 3 – Emergência (Vermelho)”.

Tabela 2 – Níveis de resposta.

Nível de Resposta	Situação	Plano
<p>Nível de Resposta 3 Emergência (Vermelho)</p>	<p>Quando as anomalias representarem risco de ruptura, exigindo providências para prevenção e mitigação de danos a vida humana e danos materiais:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Probabilidade de acidente elevada; - Cenário excepcional e de alerta geral; - Julga-se que ações em andamento na barragem podem não evitar a sua ruptura; - Entende-se que a segurança do vale à jusante está gravemente ameaçada e será necessário acionar os procedimentos de comunicação e notificação externos previstos no PAE para o cenário de ruptura; - Alertar a Defesa Civil para aplicação de plano de contingência. - Alertar a ZAS (zona de autossalvamento) - Evacuação; - Alerta de evacuação interna da Barragem. 	<p>Plano de Ação de Emergência (PAE)</p>

4 PROCEDIMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DE MAU FUNCIONAMENTO OU CONDIÇÕES POTENCIAIS DE RUPTURA

A tabela 3 lista as ocorrências excepcionais (cenários de risco) que poderiam conduzir a uma situação de “Nível de Resposta 3 – Emergência”.

Tabela 3 – Procedimentos de identificação.

NÍVEL DE RESPOSTA	OCORRÊNCIA EXCEPCIONAL	SITUAÇÃO
Nível de Resposta 3 Emergência (Vermelho)	Galgamento das estruturas de terra ou terra e enrocamento	A água do reservatório está vertendo sobre a crista da barragem
	<i>Sinkhole</i> ou subsidência	Subsidências aumentando rapidamente.
	Movimentação de taludes	Escorregamentos rápidos ou repentinos dos taludes da barragem
	Terremotos ou Sismos	Terremoto ou sismo que resultou em uma descarga incontrolável de água do reservatório.
	Tombamento de blocos de concreto	Blocos de concreto da barragem ou estruturas associadas tombando ou tombados.
	Brechas	Brecha aberta ou em formação no corpo da barragem ou ombreiras.
	Ameaças à segurança	Bomba detonada que possa resultar em danos à barragens ou estruturas associadas.
	Sabotagem ou vandalismo	Danos que podem resultar em descarga incontrolável de água.
Surgência	Surgências (afloramento de água) no corpo ou no pé da barragem com descargas maiores que 500 litros por segundo.	

5 PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS A SEREM ADOTADOS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA

A tabela 4 elenca os procedimentos a serem adotados em situação de emergência (Nível de Resposta 3 – Emergência).

Tabela 4 – Procedimentos de identificação.

O QUE FAZER	QUEM	QUANDO	COMO
<u>Declarar situação de emergência</u>	<u>Comitê de Operação em Situação de Emergência (COEm)</u>	Ao ser notificado de uma ocorrência excepcional (tabela 3)	Registrando em formulário específico.
<u>Notificar</u> Defesa Civil Municipal e Estadual para ativar plano de contingência municipal	<u>Comitê de Operação em Situação de Emergência (COEm)</u>	Após declaração de emergência.	Segue fluxo de notificação e ver relação de telefones para contato e sistemas de comunicação.
<u>Notificar</u> ZAS para evacuação imediata	<u>Comitê de Operação em Situação de Emergência (COEm)</u>	Após declaração de emergência.	Segue fluxo de notificação e ver relação de telefones para contato e sistemas de comunicação.
Coordenar a evacuação da UHE	<u>Comando Geral de Emergência (CGEm)</u>	Ao ser notificada emergência	Evacuar a área deslocando-se até o ponto de encontro definido pela brigada de emergência.
<u>Ações de Resposta</u> Esvaziar o reservatório ao máximo e tomar outras ações para tentar minimizar os danos	<u>Comitê de Operação em Situação de Emergência (COEm)</u>	Após identificação e avaliação da situação anormal	Mobilizar equipamentos e pessoal.
Mantém comunicação com a Defesa Civil para coordenação de ações visando a redução dos danos	<u>Comitê de Operação em Situação de Emergência (COEM)</u>	Ao longo de toda a emergência	Via meios de comunicação
<u>Registra</u> Todas as observações e ações	<u>COGE</u>	Ao longo de toda a situação	Usar livro de registro do COGE

6 PROCEDIMENTOS DE NOTIFICAÇÃO E ALERTA NO NÍVEL DE RESPOSTA EMERGÊNCIA

6.1 Fluxograma de notificação em situação de emergência

No acionamento do nível emergência, assume-se que a **ruptura é iminente** ou já em **progresso**, exigindo que a evacuação das áreas a jusante da Usina Hidrelétrica seja iniciada de imediato, conforme Plano de Contingência do órgão de Defesa Civil responsável.

A comunicação entre a AES Brasil Operações e os órgãos de Defesa Civil será realizada por meio de contato telefônico e outros recursos de comunicação eventualmente disponíveis, seguindo a lista contida no anexo 11.2. Na figura 3 é apresentado o fluxograma de notificações do PAE na situação de emergência.



Figura 3 – Fluxograma de notificações do PAE.

6.2 Descrição da Zona de Autossalvamento (ZAS)

A 'Zona de Autossalvamento' (ZAS) é um conceito técnico utilizado em estudos de ruptura de barragens. Trata-se da região geográfica imediatamente a jusante da barragem que, na eventual ocorrência de uma ruptura, seria atingida pela mancha de inundação e não haveria tempo hábil para as autoridades de defesa civil coordenarem a evacuação. Neste estudo foi adotada uma ZAS equivalente à distância de 10 km à jusante da barragem.

Os procedimentos de alerta e comunicação na ZAS necessitam de efetividade para que as populações ali existentes identifiquem a necessidade de evacuação imediata.

A ZAS encontra-se delimitada nos mapas anexos por um polígono tracejado de cor vermelha, conforme exemplo na figura 4.



Figura 4 – Exemplo de delimitação da ZAS.

Por sua vez, a 'zona de segurança secundária' (ZSS) é o trecho constante no mapa de inundação não definido como ZAS.

7 RESPONSABILIDADES GERAIS NO PAE

7.1 Empreendedor

A AES Brasil Operações é a responsável pelas ações em Segurança de Barragens de suas estruturas, devendo designar formalmente um coordenador para executar as ações descritas no PAE. É também responsável por:

- Providenciar a elaboração e atualização o PAE;
- Promover treinamentos internos e manter os respectivos registros das atividades;
- Em conjunto com as prefeituras e organismos de defesa civil realizar simulações de situações de emergência na ZAS.
- Na ZAS, cadastrar a população, implantar sinalização de rotas de fuga e sistemas de alerta.

7.2 Coordenador do PAE

O coordenador do PAE deverá ser o responsável pela declaração da situação de emergência e acionamento do fluxograma de notificação, de maneira a fazer chegar as informações às autoridades competentes, e manter-se alerta e disponível durante toda a situação de emergência, até o encerramento da mesma.

A situação de emergência precisa ser declarada em formulário específico (Anexo 11.4) para a sua efetiva existência administrativa, ou seja, somente com a declaração é que se desencadeiam as providências e atitudes prevista neste PAE.

Conforme a estrutura organizacional para gestão de situações de emergência da AES Brasil Operações, o coordenador do COEm (Comitê do Operação em Situação de Emergência) responde pela coordenação do PAE.

O Coordenador do COEm designado pela AES Brasil Operações S.A. conforme definido e registrado nos documentos deste PAE é o Sr. **Sérgio Luiz da Silva**, fone: (14) 3103-3400. Sua principal atribuição é:

- Detectar, avaliar e classificar as situações de emergência em potencial, de acordo com os níveis e código de cores padrão;
- Declarar situação de emergência e executar as ações descritas no PAE;
- Executar as ações previstas no fluxograma de notificação;
- Coordenar e manter ativo o Comitê de Operação em Emergência (COEm) durante o período da ocorrência.

7.3 Organização de equipe técnica

A estrutura organizacional para gestão de situações de emergência da AES Brasil Operações está organizada na forma do “Comitê do Operação em Situação de Emergência - COEm”, estruturado segundo o organograma da figura 5 a seguir.

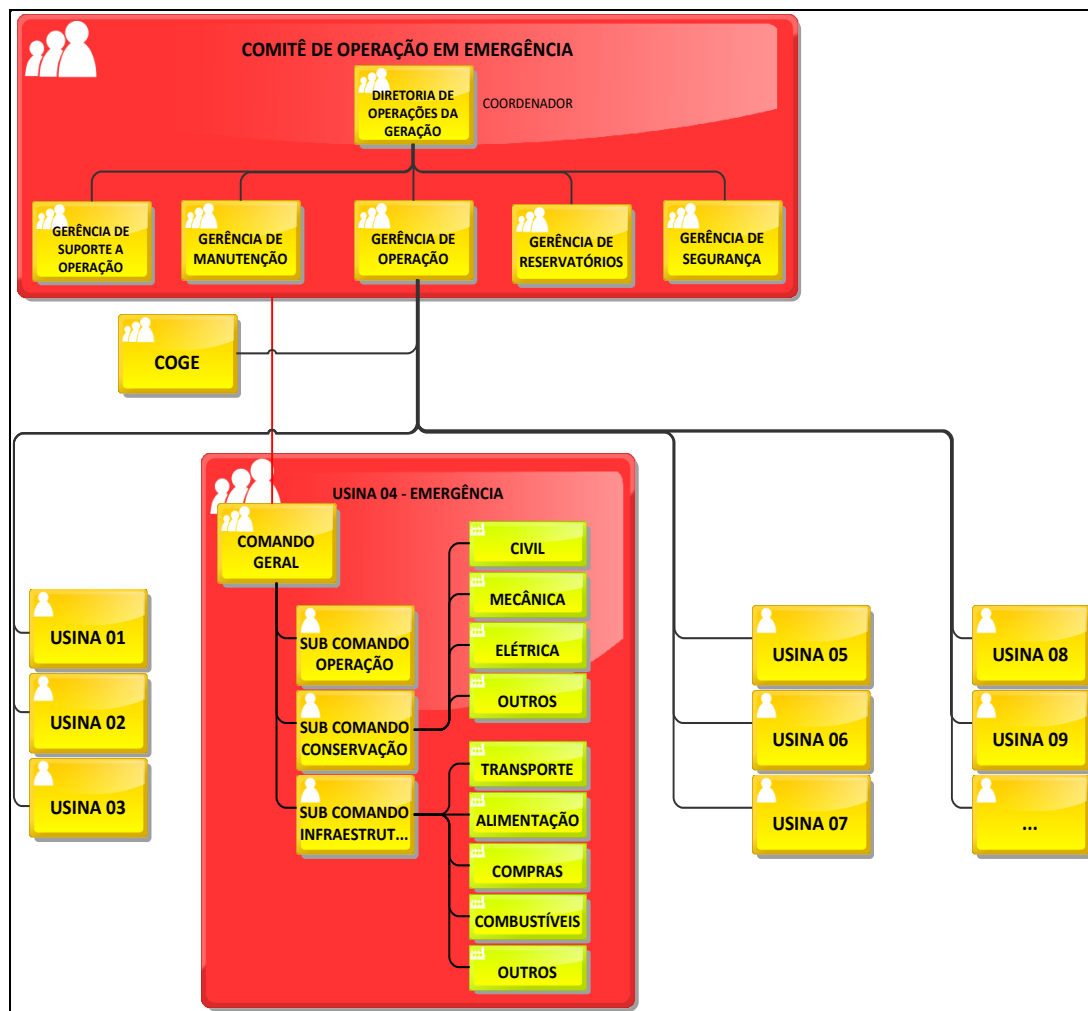


Figura 5 – Comitê de Operação em Emergência (COEm).

7.4 Sistema de Proteção e Defesa Civil e demais autoridades

A Lei Federal nº 12.608/2012 instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC e dispôs sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC.

As defesas civis municipais e estaduais devem desempenhar suas competências legais de, respectivamente, elaborar e apoiar o desenvolvimento de Planos de Contingência para os cenários de risco identificados. Tais Planos de Contingência têm o objetivo de mitigar os danos humanos num cenário de desastres. Trata-se de um planejamento para que o maior número possível de pessoas que habitam uma determinada área, susceptível a ocorrências de um desastre, possam ser alertadas em tempo hábil e saibam como conduzir o autossalvamento. Adicionalmente devem estar planejadas as ações de responsabilidade do poder público que visem o socorro e o acolhimento adequado dessa população.

Para a elaboração do Plano de Contingência é necessário o conhecimento dos elementos básicos além do planejamento de ações, que deverão ser executadas durante uma emergência. Os mapas de inundação são os elementos básicos para a Defesa Civil elaborar o Plano de Contingência.

Havendo alteração de comando da defesa civil municipal, esta deverá comunicar à AES Brasil Operações S.A., por meio do contato informado no item 1.2, as alterações ocorridas bem como os nomes e telefones dos novos responsáveis.

8 MAPAS DE INUNDAÇÃO

8.1 Síntese dos estudos de ruptura e mapa de inundação

Os estudos de ruptura das barragens do rio Tietê simularam as rupturas ocorrendo de duas maneiras distintas: (i) Overtopping (tradução livre 'galgamento') e (ii) Piping (tradução livre 'erosão interna').

- i. Overtopping: Ocorre durante cheias excepcionais quando o nível d'água à montante da barragem supera a cota da crista do barramento, a água começa a galgar o barramento, caso seja barragem de terra haverá erosão do maciço e a formação de uma brecha, liberando a água acumulada no barramento para o vale à jusante.
- ii. Piping: Também conhecido por ruptura em dia ensolarado, ocorre quando a água do reservatório encontra um caminho preferencial pelo aterro da barragem, o fluxo de água sob pressão aumenta a tal ponto que forma uma erosão interna do aterro, abrindo uma brecha no barramento por onde a água do reservatório é drenada.

Os estudos de ruptura foram gerados por meio de uma simulação computacional de uma hipotética ruptura da barragem da **UHE**. Foram utilizados dados cartográficos do IBGE na escala 1:50.000, dados cartográficos do IGC na escala 1:10.000, modelo digital de terreno do satélite ALOS (resolução 10 m) e da Emplasa (1:10.000), levantamentos com Drones de precisão da AES Brasil, imagens de satélite adquiridas pela AES Brasil Operações com resolução de 0,5 a 10 metros, simulador hidráulico HEC-RAS 2D (Hydrologic Engineering Center – River Analysis System) do Corpo de Engenheiros do Exército Estadunidense (USACE).

Os resultados da simulação computacional geraram os mapas de inundação anexos a este plano. Nos mapas de inundação é mostrada a extensão máxima da mancha de inundação para o cenário de rompimento por Overtopping (galgamento) por ser aquele que produziu a mais extensa mancha de inundação. Foram gerados sete tipos de mapas contendo informações importantes, todos com a mesma articulação posicional, a saber:

- 01 – Mapa de **INUNDAÇÃO**: Contém a extensão máxima da mancha de inundação;
- 02 – Mapa de **DURAÇÃO DA INUNDAÇÃO**: Contém a duração da cheia de ruptura (em horas);
- 03 – Mapa de **ELEVAÇÃO**: Apresenta a altitude máxima atingida pela água (em metros);
- 04 – Mapa de **PROFUNDIDADE**: Ilustra a profundidade máxima atingida (em metros);
- 05 – Mapa de **RISCO HIDRODINÂMICO**: Contém o risco hidrodinâmico máximo (em m²/s) resultante do produto entre velocidade e profundidade;
- 06 – Mapa de **TEMPO DE CHEGADA DA INUNDAÇÃO**: Apresenta o tempo decorrido entre o início da ruptura e a chegada da onda de cheia (em horas);
- 07 – Mapa de **VELOCIDADE**: Ilustra a máxima velocidade atingida pela cheia de ruptura (em m/s).

9 DIVULGAÇÃO, TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO DO PAE

Os treinamentos internos fazem parte dos procedimentos internos aplicados pela AES Brasil Operações e são focados no público interno das instalações. A AES Brasil também realiza Workshops sobre o PAE na UHE contando com as defesas civis municipais e demais órgãos envolvidos. Externamente os treinamentos ocorrem na ZAS e devem ser coordenados pela AES Brasil com participação das autoridades de proteção e defesa civil.

Cada exercício visa atender a objetivos pré-definidos e evoluem em complexidade. Todos os exercícios e simulações deverão ser realizados da forma mais realista possível, para manter todas as pessoas envolvidas familiarizadas com os procedimentos emergenciais e especificamente aferir as respostas de indivíduos nas responsabilidades que lhe foram atribuídas, além de identificar possíveis falhas e possibilidades de melhorias das ações.

Os treinamentos devem esclarecer aos cidadãos que residem nas áreas potencialmente afetadas da ZAS sobre algumas práticas de mitigação do risco que podem ser implementadas, tais como conhecer os significados dos alertas, os limites de inundação, as rotas de fuga e locais de refúgio.

10 ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES

A partir do momento em que as condições físicas do empreendimento indiquem que a situação de emergência cessou, a AES Brasil Operações formaliza uma declaração de encerramento de emergência (Anexo 11.5). Com o término da situação de emergência devem ser desmobilizados o pessoal, equipamentos e materiais empregados.

11 ANEXOS

11.1 - Glossário

11.2 - Lista de contatos para notificação do PAE

11.3 - Ficha técnica da barragem

11.4 - Formulário de “Declaração de início de emergência”

11.5 - Formulário de “Declaração de encerramento de emergência”

11.6 - Controle de distribuição

11.7 - Registro dos treinamentos e simulados

11.8 - Articulação dos mapas

11.9 - Lista de mapas por município

11.10 - Mapas

11.11 – Unidades hospitalares e órgãos de segurança

11.1 Glossário

ABRAGE - Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica;

ANA – Agência Nacional de Águas;

COEM – Comitê de Operação em Emergência;

PAE – Plano de Ação de Emergência;

PNPDEC - Política Nacional de Proteção e Defesa Civil;

Piping – Palavra inglesa que, em tradução livre, significa ‘erosão interna’;

Overtopping – Palavra inglesa que, em tradução livre, significa ‘galgamento’;

SINPDEC - Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil;

UHE – Usina Hidrelétrica;

ZAS – Zona de Autossalvamento.

11.2 Lista de contatos para notificação do PAE


Lista de Notificação Externa - UHE Ibitinga						
Órgãos Externos						
Nome	Telefone		E-mail			
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) - SFT	(61) 2192-8951 / 8027		giacomo@aneel.gov.br			
Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)	(61) 2109-5400/2109-5252		presidencia@ana.gov.br			
Defesa Civil do Estado de São Paulo	(11) 2193-8888		cmilitar@sp.gov.br			
Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo	(11) 3327-2727 (11) 3327-2666		cprv@policiamilitar.sp.gov.br			
Marinha do Brasil, Capitania Fluvial do Tietê-Paraná	(14) 3604-1000		cftp.secom@marinha.mil.br			
SP-333 ENTREVIAS	0800 3000 333 / (14) 3401-2626 / (16) 99749-5744		entrevias@entrevias.com.br			
Municípios						
Nome	Nome do prefeito	Fone Prefeitura	Responsável Defesa Civil	E-mail Defesa Civil	Fone 1 Defesa Civil	Fone 2 Defesa Civil
ADOLFO	Izael Antonio Fernandes	(17) 3814-9020	Izael Antonio Fernandes	chem.fernandes@yahoo.com.br	1738149020	17991149696
BORBOREMA	Vladimir Antonio Adabo	(16) 3266-9200	Michael Bellini	guardamunicipal@borborema.sp.gov.br	1632664242	16981990239
CAFELÂNDIA	Tais Fernanda Mainoni Contieri Santana	(14) 3556-8000	Paulo Correa da Silva	engenharia@cafelandia.sp.gov.br	1435568000	1435568000
GUAÍÇARA	Bruno Floriano de Oliveira	(14) 3547-9217	Vinicius Eugênio Martuchi	vinicius.martuchi31@gmail.com	1435472177	14997053205
IACANGA	Eli Doniseti Cardoso	(14) 3294-9400	Celso Aparecido de Souza	defesacivil@iacanga.sp.gov.br	1432949400	14996287753
IBITINGA	Cristina Maria Kalil Arantes	(16) 3352-7000	Everton Farias Ribeiro	evertonfariasribeiro@outlook.com	153	16992327565
IRAPUÃ	Reni Aparecida da Silva	(17) 3556-1600	Lucas Bonfim Pereira	lucas_bp15@hotmail.com	1735561600	17996044839
JOSÉ BONIFÁCIO	Dilmo Resende de Carvalho	(17) 3259-2000	Leonardo Dan Ribeiro	engenharia@josebonifacio.sp.gov.br	1732459215	17991286578
LINS	João Luis Lopes Pandolfi	(14) 3533-4250	Wagner Oliveira Saoncella	defesacivil.lins.official@gmail.com	1435238220	14998324173
MENDONÇA	Juliano Souza de Oliveira	(17) 3248-9000	Arlei Pereira de Oliveira	arlei@mendonca.sp.gov.br	1732489000	17992846423
NOVA ALIANÇA	Jurandir Barbosa de Moraes	(17) 3811-9900	Sérgio Rodrigues Guimarães	defesacivil@novaalianca.sp.gov.br	(17) 3811-9900	(17) 99117-0665
NOVO HORIZONTE	Fabiano de Mello Belentani	(17) 3543-9000	João Vitor Galhardi Neri	obraservicos@novohorizonte.sp.gov.br	1735432508	119916093144
PIRAJÚÍ	Cesar Henrique da Cunha Fiala	(14) 3572-8222	Valdir Vieira	valdir_vieira2013@hotmail.com	1435728222	14998545675
PONGAÍ	Gilhiard Henrique de Bortoli	(14) 3581-1107	Evelise de Souza	defesacivil@pongai.sp.gov.br	1435811107	14997788979
POTIRENDABA	Gislaine Montanari Franzotti	(17) 3827-9200	Jacques Eduardo Cestini	defesacivil@potirendaba.sp.gov.br	1738279274	17997340474
PROMISSÃO	Artur Manoel Nogueira Franco	(14) 3543-9000	José Geronimo Siviero	geronimosiv@gmail.com	1435439000	14998341380
REGINÓPOLIS	Ronaldo da Silva Corrêa	(14) 3589-9200	Adriano Aparecido Cássio Da Cruz	defesacivil@geginopolis.sp.gov.br	14998126868	14998126868
SABINO	Eder Ruiz Magalhaes de Andrade	(14) 3546-9100	Marcelo Moreira Da Silva	gabinete@sabino.sp.gov.br	1435469100	1435469100
SALES	Josemar Francisco de Abreu	(17) 3557-9100	Caique do Nascimento Guedes	defesacivil@sales.sp.gov.br	1735571135	17997735583
UBARANA	Vanderlei Rodrigues da Cruz	(17) 3807-8700	Ronie Carlos de Araújo	defesacivil@ubarana.sp.gov.br	1738078700	17991317795
URU	Robson Eduardo Forte	(14) 3582-8000	Lilianne Reveriego Carneiro	lilianecarneiro@gmail.com	Não informado	14981449492
URUPÊS	Alcimir Cassio Greggio	(17) 3552-1144	Adauto Pires Cardoso	defesacivil@urupes.sp.gov.br	(17) 3552-1282	(17) 99173-2778

11.3 Ficha técnica da barragem

UHE:	Ibitinga
LOCALIZAÇÃO	
Curso D'Água:	Rio Tietê
Municípios:	Ibitinga (MD) e Jacanga (ME)
Coordenadas:	21° 45' 27"S 48° 59' 31"O
CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO	
Projeto:	Brasconsult
Construção:	Cetenco
PERÍODO CONSTRUTIVO	
Início da Construção:	05/05/1963
Conclusão da Construção:	06/11/1969
Data do Primeiro Enchimento:	20/04/1969
NÍVEIS OPERACIONAIS	
Montante - N.A Máximo Maximorum:	405,00
Montante - N.A Máximo Normal:	404,00
Montante - N.A Mínimo Normal:	403,50
Jusante - N.A Máximo Maximorum:	385,00
Jusante - N.A Máximo Normal:	384,75
Jusante - N.A Mínimo Normal:	381,00
RESERVATÓRIO (N.A Máximo Maximorum)	
Área (km ²):	117,14
Volume (hm ³):	1036,22
RESERVATÓRIO (N.A Máximo Normal)	
Área (km ²):	100,42
Volume (hm ³):	927,86
Comprimento (km):	76
RESERVATÓRIO (N.A Mínimo Normal)	
Área (km ²):	93,40
Volume (hm ³):	880,17
BARRAMENTO	
Comprimento (m):	1519,75
Cota do Coroamento:	407,5
Altura Maciço-Terreno (m):	31,5
Altura Maciço-Fundação (m):	48
Largura da Crista (m):	10
TURBINAS	
Tipo:	Kaplan
Quantidade:	3
Potência Nominal Unitária (kW):	43.830,00

Potência Instalada (kW):	131.490,00
VERTEDOIRO DE SUPERFÍCIE	
Tipo:	Superfície
Número de Vãos:	7
Dimensões (m):	11,65 x 6,00
Descarga Total (Na Max. Normal) (m ³ /s):	2.401,00
Descarga Total (N.A. Max. Maximorum) (m ³ /s):	3.017,00
VERTEDOIRO DE FUNDO	
Tipo:	Fundo
Número de Vãos:	3
Dimensões (m):	8,65 x 4,75
Descarga Total (Na Max. Normal) (m ³ /s):	2.079,00
Descarga Total (N.A. Max. Maximorum) (m ³ /s):	2.124,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Capacidade Total de Vertimento (NA Máx. Maximorum):	5.141,00
Data do Estudo Hidrológico:	2022
Cota de Coroamento (Operacional)	407,50
Cota de Coroamento (Sistema Geodésico Brasileiro)	407,67
Área de Drenagem (km ²)	43.500,00

11.4 Formulário de “Declaração de início de emergência”



PAE: Declaração de início de Emergência

Eu, _____
, no uso das atribuições que me são conferidas, declaro situação de
_____ para situação _____, na _____ a partir das
_____ horas e _____ minutos, em virtude de:

_____, _____ de _____ de _____
(Local)

(assinatura)

(cargo)

11.5 Formulário de “Declaração de encerramento de emergência”



PAE - Declaração de encerramento de emergência

Eu, _____
, no uso das atribuições que me são conferidas, declaro situação de _____
para situação _____, na _____ a partir das
_____ horas e _____ minutos, em virtude de:

_____, _____ de _____ de _____
(Local)

(assinatura)

(cargo)


11.6 Controle de distribuição


CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO
Órgãos Externos
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) - SFT
Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)
Defesa Civil do Estado de São Paulo
Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo
Marinha do Brasil, Capitania Fluvial do Tietê-Paraná
SP-333 ENTREVIAS
Municípios
ADOLFO
BORBOREMA
CAFELÂNDIA
GUAÍÇARA
IACANGA
IBITINGA
IRAPUÃ
JOSÉ BONIFÁCIO
LINS
MENDONÇA
NOVA ALIANÇA
NOVO HORIZONTE
PIRAJUÍ
PONGAÍ
POTIRENDABA
PROMISSÃO
REGINÓPOLIS
SABINO
SALES
UBARANA
URU
URUPÊS

11.7 Registro dos treinamentos e simulados

Registro de treinamentos e simulados			
Data	Interno/Externo	Órgão	Descrição
20/02/2019	Interno e externo	COMDEC Pongai, ANEEL, AES Tietê Energia.	Realizada explicação técnica do Plano de Ação de Emergência e visita técnica na Barragem.
02/06/2022	Interno e externo	COMDEC Reginópolis, COMDEC Borborema, COMDEC Ibitinga, ARSESP, AES Brasil Operações.	Realizada explicação técnica do Plano de Ação de Emergência e visita técnica na Barragem.
27/07/2023	Interno e externo	COMDEC Ibitinga, COMDEC Borborema, COMDEC Jacanga, SAAE Ibitinga, Defesa Civil Estadual de SP, ARSESP, Marinha do Brasil, AES Brasil, Geometrisa.	Workshop de integração PAE-PLANCON.

11.8 Articulação dos mapas

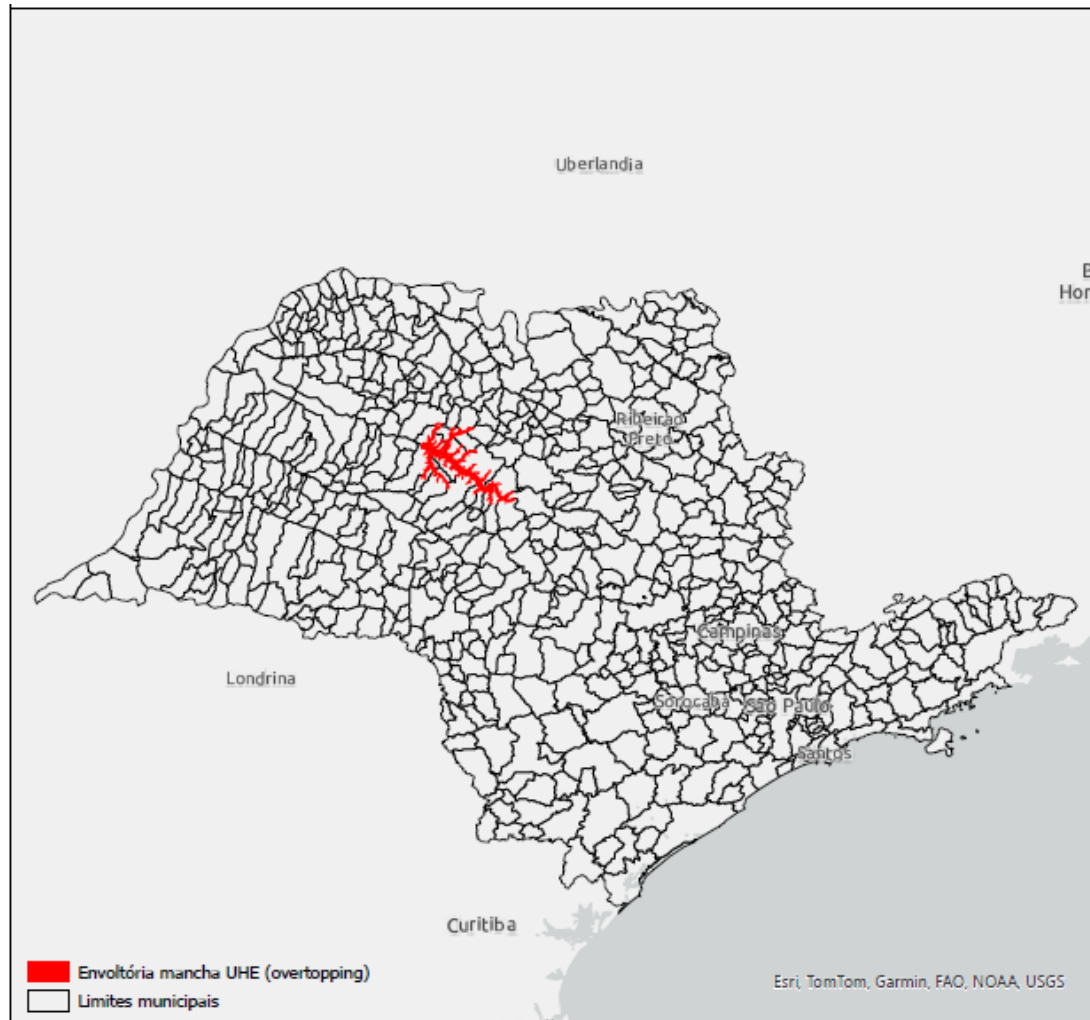

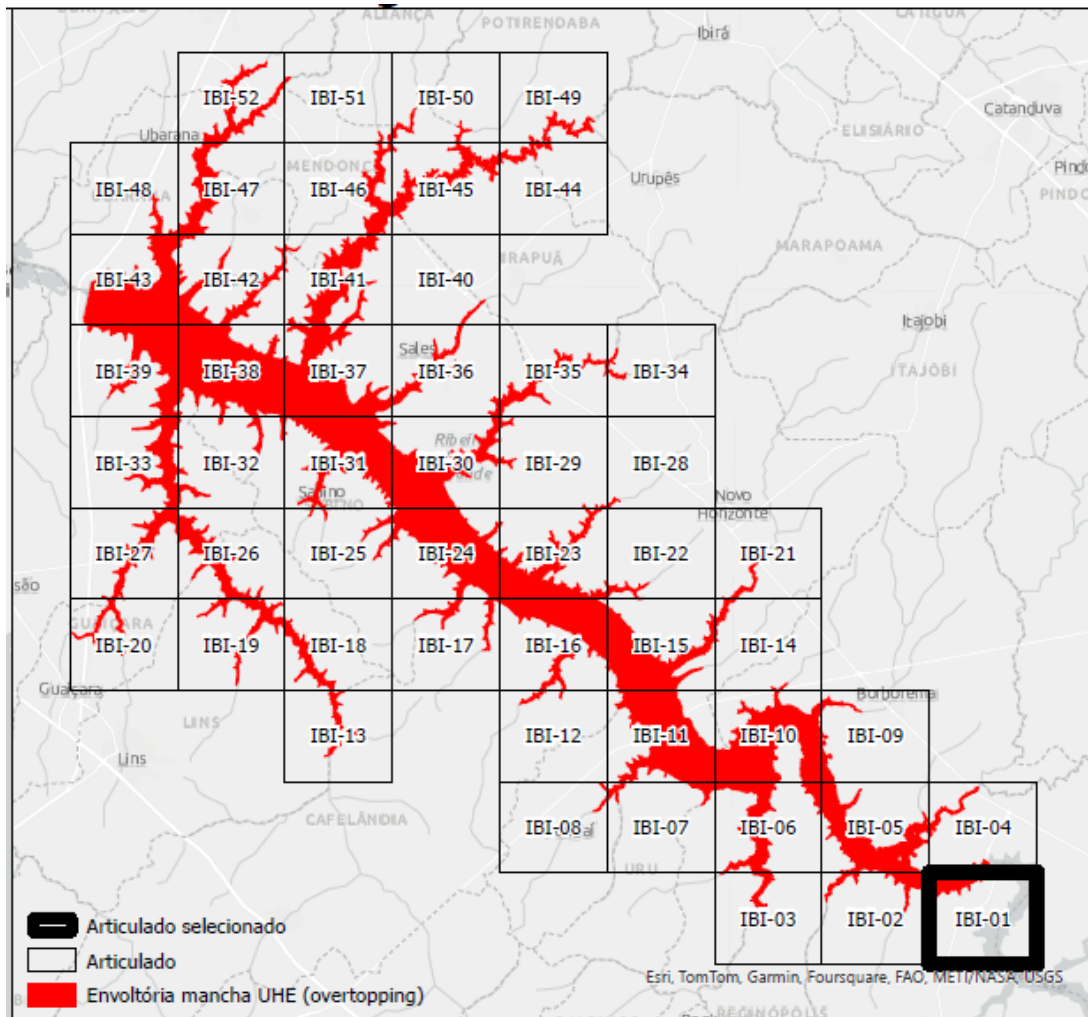

11.9 Lista de mapas por município

MUNICÍPIO	HIDRELÉTRICA	ARTICULAÇÃO	UF
Adolfo	IBI	IBI-47	SP
Adolfo	IBI	IBI-43	SP
Adolfo	IBI	IBI-42	SP
Adolfo	IBI	IBI-41	SP
Adolfo	IBI	IBI-39	SP
Adolfo	IBI	IBI-38	SP
Adolfo	IBI	IBI-37	SP
Borborema	IBI	IBI-14	SP
Borborema	IBI	IBI-10	SP
Borborema	IBI	IBI-09	SP
Borborema	IBI	IBI-06	SP
Borborema	IBI	IBI-05	SP
Borborema	IBI	IBI-04	SP
Cafelândia	IBI	IBI-24	SP
Cafelândia	IBI	IBI-23	SP
Cafelândia	IBI	IBI-17	SP
Cafelândia	IBI	IBI-16	SP
Cafelândia	IBI	IBI-15	SP
Cafelândia	IBI	IBI-13	SP
Cafelândia	IBI	IBI-12	SP
Cafelândia	IBI	IBI-11	SP
Guaiçara	IBI	IBI-39	SP
Guaiçara	IBI	IBI-38	SP
Guaiçara	IBI	IBI-33	SP
Guaiçara	IBI	IBI-32	SP
Guaiçara	IBI	IBI-27	SP
Guaiçara	IBI	IBI-26	SP
Guaiçara	IBI	IBI-20	SP
Iacanga	IBI	IBI-05	SP
Iacanga	IBI	IBI-04	SP
Iacanga	IBI	IBI-02	SP
Iacanga	IBI	IBI-01	SP
Ibitinga	IBI	IBI-05	SP
Ibitinga	IBI	IBI-04	SP
Ibitinga	IBI	IBI-02	SP
Ibitinga	IBI	IBI-01	SP
Irapuã	IBI	IBI-45	SP
Irapuã	IBI	IBI-44	SP
Irapuã	IBI	IBI-40	SP
Irapuã	IBI	IBI-35	SP
Irapuã	IBI	IBI-34	SP
José Bonifácio	IBI	IBI-52	SP
José Bonifácio	IBI	IBI-51	SP
Lins	IBI	IBI-26	SP
Lins	IBI	IBI-19	SP
Lins	IBI	IBI-18	SP
Lins	IBI	IBI-13	SP

MUNICÍPIO	HIDRELÉTRICA	ARTICULAÇÃO	UF
Mendonça	IBI	IBI-52	SP
Mendonça	IBI	IBI-51	SP
Mendonça	IBI	IBI-50	SP
Mendonça	IBI	IBI-47	SP
Mendonça	IBI	IBI-46	SP
Mendonça	IBI	IBI-45	SP
Mendonça	IBI	IBI-41	SP
Nova Aliança	IBI	IBI-52	SP
Nova Aliança	IBI	IBI-51	SP
Nova Aliança	IBI	IBI-50	SP
Novo Horizonte	IBI	IBI-36	SP
Novo Horizonte	IBI	IBI-35	SP
Novo Horizonte	IBI	IBI-34	SP
Novo Horizonte	IBI	IBI-31	SP
Novo Horizonte	IBI	IBI-30	SP
Novo Horizonte	IBI	IBI-29	SP
Novo Horizonte	IBI	IBI-28	SP
Novo Horizonte	IBI	IBI-24	SP
Novo Horizonte	IBI	IBI-23	SP
Novo Horizonte	IBI	IBI-22	SP
Novo Horizonte	IBI	IBI-21	SP
Novo Horizonte	IBI	IBI-16	SP
Novo Horizonte	IBI	IBI-15	SP
Novo Horizonte	IBI	IBI-14	SP
Novo Horizonte	IBI	IBI-11	SP
Novo Horizonte	IBI	IBI-10	SP
Pirajuí	IBI	IBI-11	SP
Pirajuí	IBI	IBI-10	SP
Pirajuí	IBI	IBI-07	SP
Pirajuí	IBI	IBI-06	SP
Pirajuí	IBI	IBI-03	SP
Pongaí	IBI	IBI-15	SP
Pongaí	IBI	IBI-11	SP
Pongaí	IBI	IBI-08	SP
Pongaí	IBI	IBI-07	SP
Potirendaba	IBI	IBI-50	SP
Potirendaba	IBI	IBI-49	SP
Potirendaba	IBI	IBI-45	SP
Potirendaba	IBI	IBI-44	SP
Promissão	IBI	IBI-43	SP
Promissão	IBI	IBI-39	SP
Promissão	IBI	IBI-38	SP
Promissão	IBI	IBI-33	SP
Promissão	IBI	IBI-27	SP
Promissão	IBI	IBI-20	SP
Reginópolis	IBI	IBI-10	SP
Reginópolis	IBI	IBI-06	SP
Reginópolis	IBI	IBI-05	SP
Reginópolis	IBI	IBI-03	SP


MUNICÍPIO	HIDRELÉTRICA	ARTICULAÇÃO	UF
Reginópolis	IBI	IBI-02	SP
Sabino	IBI	IBI-38	SP
Sabino	IBI	IBI-37	SP
Sabino	IBI	IBI-32	SP
Sabino	IBI	IBI-31	SP
Sabino	IBI	IBI-30	SP
Sabino	IBI	IBI-25	SP
Sabino	IBI	IBI-24	SP
Sabino	IBI	IBI-17	SP
Sales	IBI	IBI-46	SP
Sales	IBI	IBI-45	SP
Sales	IBI	IBI-41	SP
Sales	IBI	IBI-40	SP
Sales	IBI	IBI-38	SP
Sales	IBI	IBI-37	SP
Sales	IBI	IBI-36	SP
Sales	IBI	IBI-35	SP
Sales	IBI	IBI-31	SP
Sales	IBI	IBI-30	SP
Sales	IBI	IBI-29	SP
Ubarana	IBI	IBI-52	SP
Ubarana	IBI	IBI-48	SP
Ubarana	IBI	IBI-47	SP
Ubarana	IBI	IBI-43	SP
Ubarana	IBI	IBI-42	SP
Uru	IBI	IBI-11	SP
Uru	IBI	IBI-07	SP
Urupês	IBI	IBI-49	SP
Urupês	IBI	IBI-44	SP
Ibitinga	IBI	IBI-04	SP
Promissão	IBI	IBI-43	SP
Ubarana	IBI	IBI-43	SP

11.10 Mapas

Os mapas encontram-se na pasta “ANEXO 11.10 MAPAS”. Existem sete tipos de mapas, descritos a seguir, cada qual em sua pasta. Os mapas seguem a mesma articulação mostrada no item 11.8.

- 01 – Mapa de **INUNDAÇÃO**: Contém a extensão máxima da mancha de inundação;
- 02 – Mapa de **DURAÇÃO DA INUNDAÇÃO**: Contém a duração da cheia de ruptura (em horas);
- 03 – Mapa de **ELEVAÇÃO**: Apresenta a altitude máxima atingida pela água (em metros);
- 04 – Mapa de **PROFUNDIDADE**: Ilustra a profundidade máxima atingida (em metros);
- 05 – Mapa de **RISCO HIDRODINÂMICO**: Contém o risco hidrodinâmico máximo (em m²/s) resultante do produto entre velocidade e profundidade;
- 06 – Mapa de **TEMPO DE CHEGADA DA INUNDAÇÃO**: Apresenta o tempo decorrido entre o início da ruptura e a chegada da onda de cheia (em horas);
- 07 – Mapa de **VELOCIDADE**: Ilustra a máxima velocidade atingida pela cheia de ruptura (em m/s).

A estrutura da pasta é mostrada na figura abaixo:

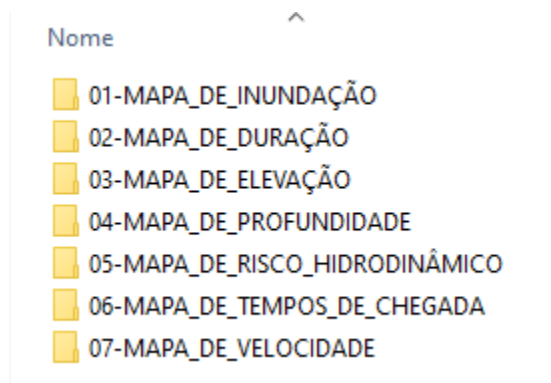

11.11 Unidades hospitalares e órgãos de segurança

Município	Unidade Hospitalar	Telefone
ADOLFO	UBS-ADOLFO, RUA MANOEL CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ, 798	1738141292
BORBOREMA	HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	1632661011
CAFELÂNDIA	Santa Casa de Misericórdia de Cafelândia, Rua Justino Franco Junior, nº 181	1435541222/1435541743
GUAÍÇARA	Centro Saúde III de Guaiçara/ R. Oswaldo Cruz, 269, Guaiçara - SP -	1435471250
IACANGA	Hospital Praça Antonio Garcia, 68 - Centro, Iacanga - SP, 17180-000	1432941110
IBITINGA	SANTA CASA DE IBITINGA-RUA DOMINGOS ROBERT, 1090	1633527711
IRAPUÃ	Rua Afonso Pena, 450 - Centro	1735561258
JOSÉ BONIFÁCIO	Ambulatório João Lania - Rua 21 de abril, 315 Centro.	1732459239
LINS	Associação Hospitalar Santa Casa de Lins - Rua Pedro de Toledo, nº. 486	143533-2500
MENDONÇA	Unidade Básica de Saúde "Olavo Amaral" - Rua Lazaro Soares Dias, 570 - Centro - CEP: 15.220-000	1732481220
NOVA ALIANÇA	Centro de Saúde R. Rio Preto	(17) 3811-1208
NOVO HORIZONTE	CENTRO DE SAÚDE - RUA CARVALHO LEME Nº 1175	17 35429922
PIRAJUI	Santa Casa de Pirajui- Av: Rui Barbosa n 746- Centro	1435721828 35721500
PONGAÍ	Centro de Saúde- Rua João Francisco Alves, 277 - Centro Pongaí -SP. CEP:16660-035	1435811130
POTIRENDABA	AV. ANNA JOSEPHA PERES GARCIA nº 430	1738278400
PROMISSÃO	Av. Gen. Eurico Gaspar Dutra 620	1435410644
REGINÓPOLIS	Centro De Saúde De Reginópolis, Reginópolis - Sp, 17190-000	(14) 3589-9100
SABINO	OLAVO BILAC 623	14 35469100
SALES	Pronto Atendimento 24 Horas, R. Gabriel Assad, Sales - Sp, 14980-000	(17) 3557-1135
UBARANA	Unidade Básica de Saúde "Maria de Oliveira Palma"	1738078750
URU	Centro de Saúde Av. Pres. Vargas	(14) 3582-8000
URUPÊS	Hospital São Lourenço R. Barão do Rio Branco	(17) 3552-1339

Município	Polícia Militar	Telefone
ADOLFO	RUA RUI BARBOSA, 1025	17992510882
BORBOREMA	RUA DOUTOR VALENTIM GENTIL	1632661314
CAFELÂNDIA	Avenida Governador Mario Covas, nº 190	1435541877
GUAÍÇARA	Rua: Antônio Buzinaro, 487	(14) 3547-1501
IACANGA	Av Rui Barbosa, 475	1432941101
IBITINGA	Rua. Domingos Robert, 671	190
IRAPUÃ	Rua Maria Prado Pagani, 53 - Centro	1735561336
JOSÉ BONIFÁCIO	Av. Antônio Gonçalves da Silva, 1276	1732451590
LINS	Rua Sarkis Djanikian Marachi, 44 Florestan Fernandes - Lins - SP	1435223164
MENDONÇA	Rua Tenente Resende Pulino, nº 562 - Centro - CEP: 15.220-000 - Mendonça/SP	1732481192
NOVA ALIANÇA	R. Gotardi	(17) 3811-1128
NOVO HORIZONTE	RUA DR. ALTINO ARANTES, Nº 863	(17) 3542-1112
PIRAJUÍ	Rua: 9 de julho n 478 centro	1435723700
PONGAÍ	Rua Gildo Roque, 138 Centro -Pongaí -SP CEP: 16.660.033	1435811112
POTIRENDABA	RUA : ACHILES MALVEZI, nº 639	1732491812
PROMISSÃO	Av. Julio Prestes 368	1435414436
REGINÓPOLIS	Rua Major Alvaro F. de Freitas, Nº 393 - CEP 17.190-025	(14) 3589-1313
SABINO	PADRE ANCHIETA 608	14 35461300
SALES	Avenida Ramillo Salles 475	(17) 3557-1248
UBARANA	Rua Plínio Avelino	1738071144
URU	Av. Francisco Teles, 564	1435821122
URUPÊS	R. dr. Azevedo Rangel, 154	(17) 3552-1998

Município	Polícia Civil	Telefone
ADOLFO	RUA GONÇALVES DIAS, 741	171738141213
BORBOREMA	AV NICOLAU PIZOLLANTE, 384	1632661677
CAFELÂNDIA	Avenida do Café, nº 249	1435541011/1435541211
GUAÍÇARA	Av. Nove de Julho, 375, Guaiçara	35471231
IACANGA	R. Dotour Sebastião de Paula Xavier, 352	1432941374
IBITINGA	Rua: Bom Jesus,986	1633422223
IRAPUÃ	Rua Maria Prado Pagani, 133 - Centro	1735561122
JOSÉ BONIFÁCIO	Rua Domingos Fernandes Alonso, 551	1732452928
LINS	Rua Floriano Peixoto, nº 1870 – Jd. Pinheiro – Lins/SP	1435333380
MENDONÇA	Rua Tenente Resende Pulino, nº 784 - Centro - CEP: 15.220-000 - Mendonça/SP	1732481298
NOVA ALIANÇA	R. Gotardi	(17) 3811-1201
NOVO HORIZONTE	RUA DR. ALTINO ARANTES, Nº 863	(17) 3542-1112
PIRAJUÍ	Rua: Riachuelo n 1059- Centro	1435721305
PONGAÍ	Rua Tabajara Barbosa Lima, 183 Centro -Pongai -SP CEP: 16.660.011	1435811127
POTIRENDABA	AV. MAESTRO ANTONIO AMATO nº 811	1732491257
PROMISSÃO	Av. Pedro de Toledo 52	1435410033
REGINÓPOLIS	Rua Expedicionários, Nº 702 - Cep 17.190-007	(14) 3589-1166
SABINO	OLAVO BILAC 780	14 35571300
SALES	Rua Cesário José de Castilho 853	(17) 3557-1200
UBARANA	Rua José Frutuoso da Silva, 1597, Centro, 15.225-000	1738071177
URU	RUA SANTO ANTÔNIO, 229	(14) 3582-1109
URUPÊS	R. Dom Pedro II	(17) 3552-1314